【参考資料】

1.　「排熱式データセンター」の外気空調モデル

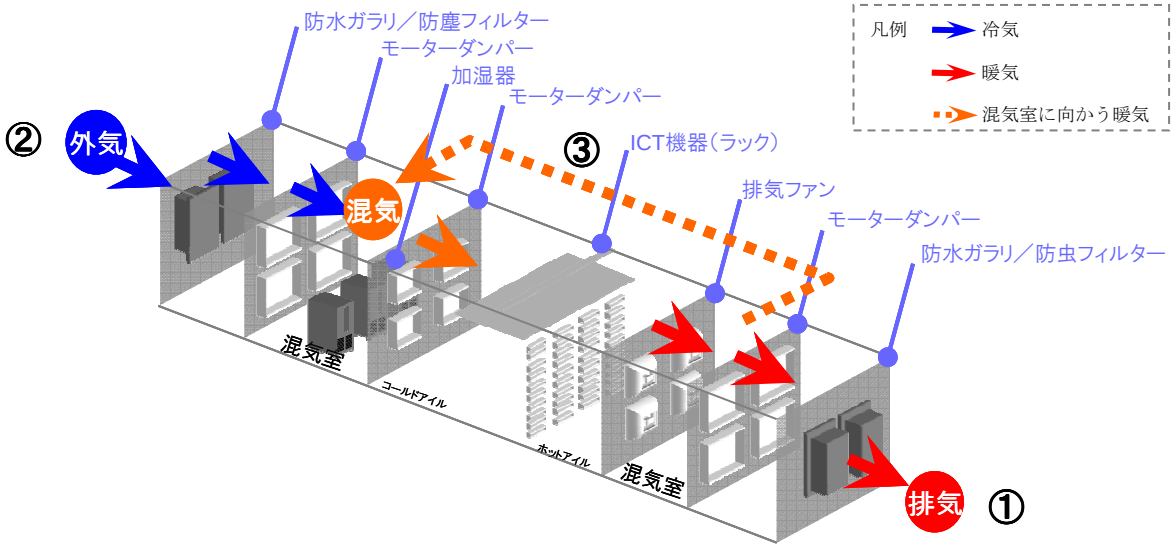

①　ICT 機器から発生する熱を、排気ファンによって排熱します。

②　排気ファンにより生じる気圧差により、外気を取り入れます。

③　気温が低い場合は、外気と排熱を混気・加湿し、ICT 機器の吸気温湿度を最適に調整します。